

Fragebogen

Dosierbandwaage



Bitte senden Sie den Fragebogen an:

Fax: +49 (0) 29 62 . 97 49 98-88

E-Mail: info@mts-waagen.de

Kontaktdaten

Name des Unternehmens	
Ansprechpartner	
Adresse	
Telefon	
E-Mail	
Projektname	

Daten des Förderers und der Applikation

Max. Förderleistung	kg/h		
Min. Förderleistung	kg/h		
Nominale Förderleistung	kg/h		
Anwendung		<input type="checkbox"/> Mengenerfassung	<input type="checkbox"/> Mengenregelung
Verfügbarer Platz	mm	Länge: _____	Breite: _____ Höhe: _____
Breite des Fördergurt	mm		
Art der Zufuhr		<input type="checkbox"/> Zellenradschleuse <input type="checkbox"/> Vibrorinne	<input type="checkbox"/> Förderband <input type="checkbox"/> Bunker, Trichter, Silo <input type="checkbox"/> Förderschnecke <input type="checkbox"/> _____
Aufstellung		<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen	<input type="checkbox"/> Temperatur: ____°C <input type="checkbox"/> ATEX: _____
Erforderliche Genauigkeit	%		
Ausführung		<input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> eingehaust <input type="checkbox"/> lackierter Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl	<input type="checkbox"/> Schiefelaufschalter <input type="checkbox"/> Bandabdeckung <input type="checkbox"/> Innenabstreifer <input type="checkbox"/> Staubsammelwanne <input type="checkbox"/> Reißleinennotschalter <input type="checkbox"/> Aspirationsanschluss <input type="checkbox"/> Außenabstreifer <input type="checkbox"/> _____


Produkt

Produktbezeichnung		
Schüttgewicht	kg/l	
Körnung	mm	
Temperatur	°C	
Feuchtigkeit	%	
Produkteigenschaften	<input type="checkbox"/> klebrig <input type="checkbox"/> pulverig <input type="checkbox"/> korrosiv	<input type="checkbox"/> abrasiv <input type="checkbox"/> rieselfähig

Auswertesystem

Versorgung	<input type="checkbox"/> 230 VAC	<input type="checkbox"/> 24 VDC	<input type="checkbox"/> Schaltschrank
Ausgänge	<input type="checkbox"/> Analog (4-20 mA)	<input type="checkbox"/> Schaltpunkte	<input type="checkbox"/>
Schnittstellen	<input type="checkbox"/> RS 232 <input type="checkbox"/> Profibus	<input type="checkbox"/> RS 485 <input type="checkbox"/> Profinet	<input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> Ethernet
Regler	<input type="checkbox"/> PI-Regler		

Skizze/ Bemerkungen

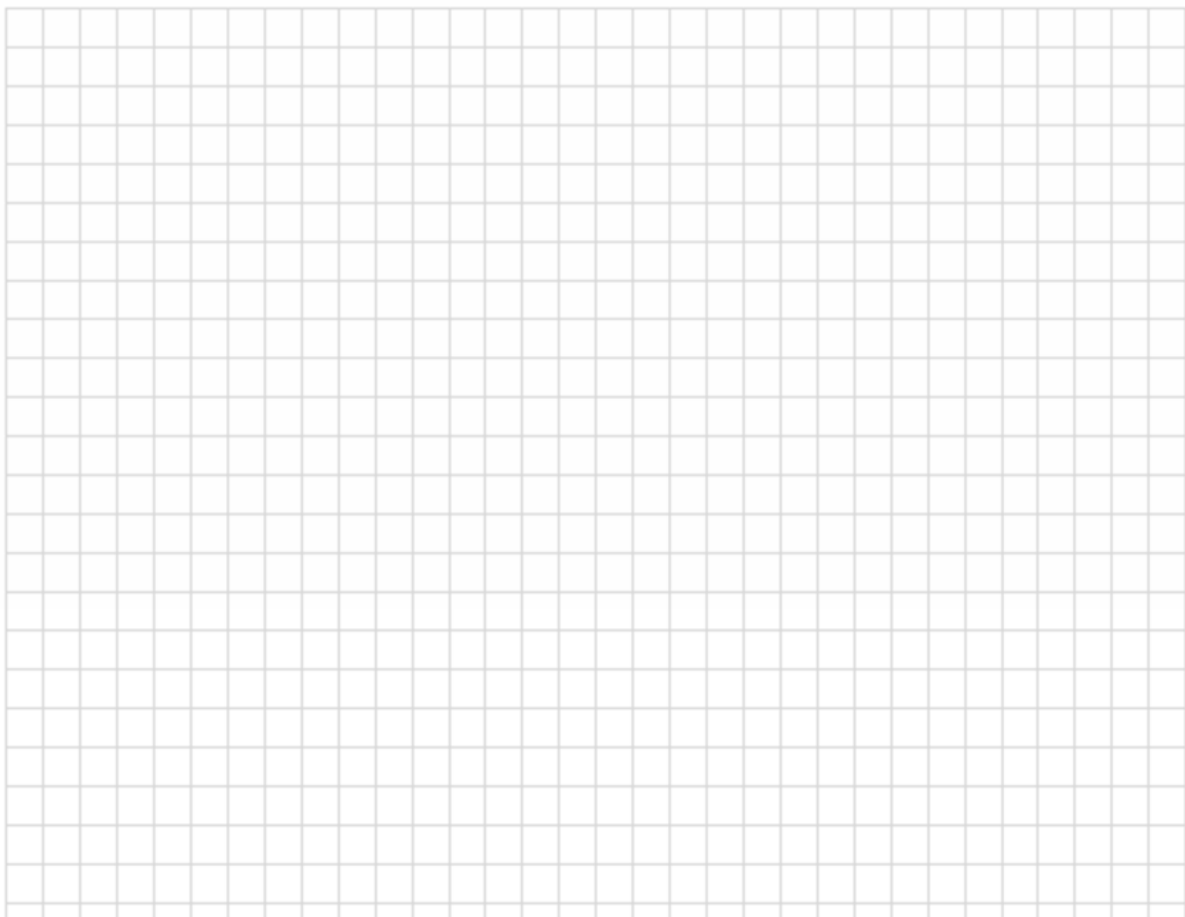

Ort/ Datum: _____ Bearbeiter: _____

Stand: 06/2016

Fragebogen-Dosierbandwaage